



Braukmann Systemtrenner TKA112

Prüf-Set für Feuerwehr-Systemtrenner


Zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Systemtrenners BFW112 nach DGUV 305-002, Anhang 1

ANWENDUNG

Zur jährlichen normgerechten Prüfung des Feuerwehr-Systemtrenners nach DGUV 305-002, Anhang 1. Voraussetzung ist ein Wasseranschluss mit einem Mindest-Leitungsdruck von 1,5 bar. Der Anschluss ist wahlweise Geka oder D-Storz. Mittels Differenzdruckmanometer kann das Öffnungsverhalten des Systemtrenners geprüft werden.

BESONDERE MERKMALE


- Simple Prüfung und einfaches Handling durch unterwiesenes Personal (z.B. Gerätewart)
- Optionaler Schlauchanschluss (Geka oder D-Storz-Kupplung)
- Geringes Gewicht
- Prüfung anderer Systemtrenner Typ B-FW möglich
- Sauber und sicher verstaut im Transportkoffer

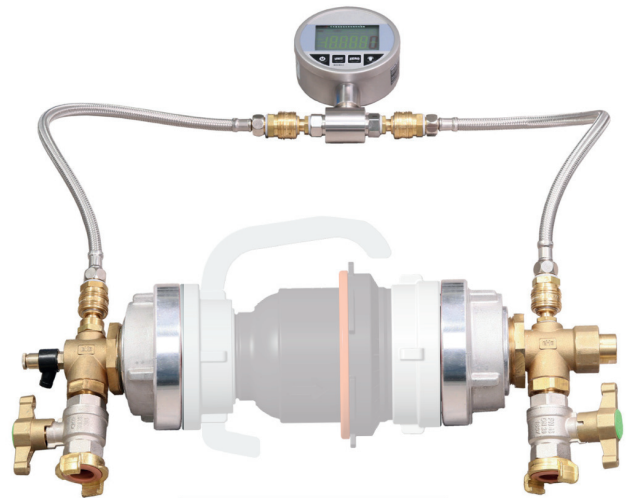

TECHNISCHE DATEN

Medien	
Medium:	Trinkwasser
Anschlüsse/Größen	
Anschluss:	B-Storz Eingangsseitig und Ausgangsseitig
Hydraulisches Verhalten	
Öffnungsdruck:	0,5 bar
Max. Eingangsdruck:	16 bar
Flüssigkeitskategorie nach EN 1717	
Flüssigkeitskategorie:	4
Gewicht	
Gewicht	3 kg
Betriebstemperatur	
Max. Betriebstemperatur:	65 °C
Spezifikationen	
Einbaulage:	Waagrecht bis Neigung 30 °C
Temperatur des Mediums:	Kaltwasser bis max. 65°C

AUFBAU

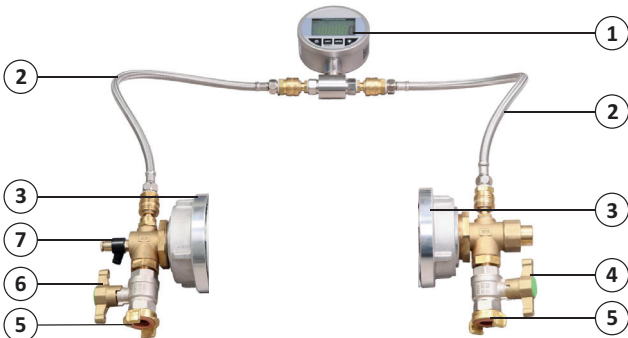
Übersicht	Komponenten	Werkstoffe	
	1	Differenzdruckmanometer	Edelstahl
	2	Schläuche	PE-X, Edelstahl ummantelt
	3	Storzkupplung	Aluminium
	4	Ausgangsventil	Messing
	5	GEKA*	Messing
	6	Eingangsventil	Messing
	7	Entleerungsventil	Messing / POM

*optional D-Storz aus Aluminium

BESTELLINFORMATION

Ersatzteile

Systemtrenner TKA112

Übersicht	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	1	Differenzdruckmanometer	
			DDM112-A



Ademco 1 GmbH
 Hardhofweg 40
 74821 Mosbach
 DEUTSCHLAND
 Tel.: +49 1801 466 388
 Fax: +49 800 0466 388
 info.de@resideo.com
 homecomfort.resideo.com/de

Ademco Austria GmbH
 Thomas Klestil Platz 13
 1030 Wien
 ÖSTERREICH
 Tel.: +43 810 200 213
 Fax: +43 1 2057 740 038
 info.at@resideo.com
 homecomfort.resideo.com/at

Pittway 3 GmbH
 Industriestrasse 25
 8604 Volketswil
 SCHWEIZ
 Tel.: +41 44 945 01 01
 Fax: +41 44 945 01 06
 info.ch@resideo.com
 homecomfort.resideo.com/ch